



CAIXA PARA UM CONTADOR COM "BY-PASSE"

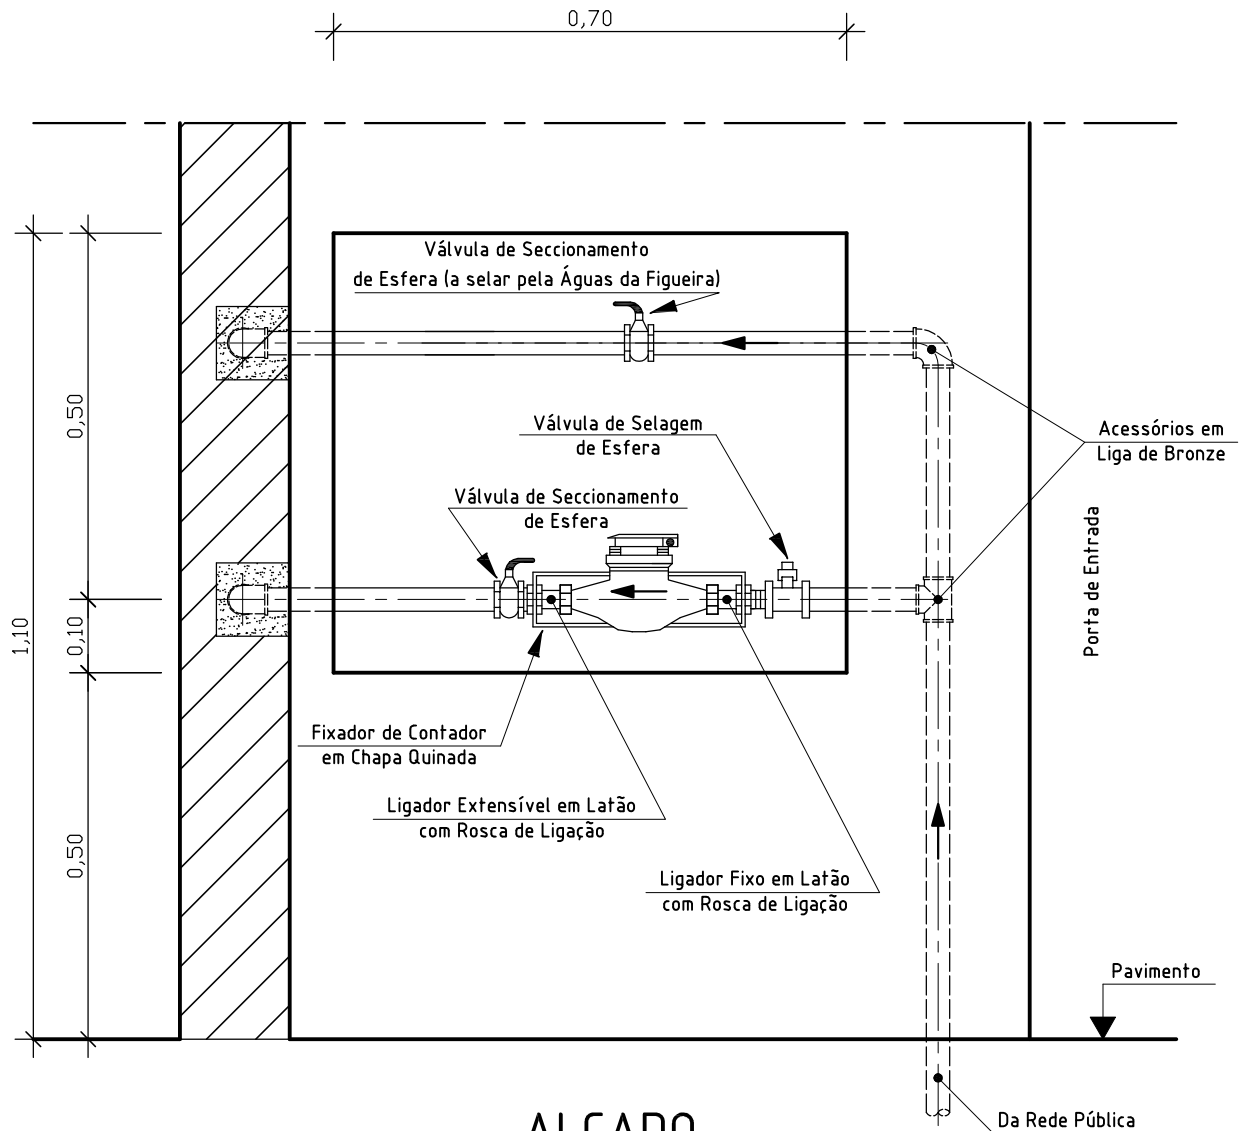

ALÇADO

PROFUNDIDADE DA CAIXA - 0.30 m

OBS: Não é permitida a utilização de tubagem e acessórios em Ferro Galvanizado.

PROJ.			 ÁGUAS DA FIGUEIRA, S.A.	ÁGUA								
DES.	08/09/09	MAGUETA		DES. N.º	17							
COP.				ARQUIVO <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>G</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> </table>	M	G	P		2	1		
M	G	P										
	2	1										
ACT.			SUBSTITUI: SUBSTITUIDO POR: O RESPONSÁVEL:									
ESC.	1 : 10		DIMENSÃO DA CAIXA E COLOCAÇÃO DE CONTADOR COM "BY-PASSE" DAS BOCAS DE INCÊNDIO									
Folha												